

חישוב מסו

חישוב הידראולי גג הרכל

1-	הכנסה : הרכל הספורט אשקלון (N F P A 13D) ולפי 1994	
2-	החומר המבנה : מ"	
3-	רמת סיכון אש :	קלה
		ראה הגבלת אזור
4-	צפיפות הפרט ההדרשה : (פיסר/דקה למ"ר)	4.1
5-	שטח פעולת הספרינקלרים : (מ"ר)	140
6-	שטח כיסוי לספרינקלר : (מ"ר)	11.28
7-	מספר ספרינקלרים פתוחים :	8
8-	כוח בספרינקלר האחרון : (בר)	0.734
9-	הבנוי הדרשי של הספרינקלר : (K) K= 8.1	
10-	כמות הפרט ההדרשה : (ליטר \ דקה)	154
11-	הכוח הגבוה ביותר הדרוש בנכסים הפעולה : (בר)	2.97
12-	שטח הכיסוי של תערוכת הספרינקלרים : (מ"ר)	2000
13-	מספר הספרינקלרים הכולל :	396

פרט מתקן מדידת מים ותחנת הפנלה למערכת ספרינקלרים

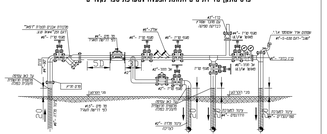
מדידת צריכת מים לאגם
הכנס שרוול
מים מהרשת
מים לאגם
מים מהרשת
מים לאגם
מים מהרשת
מים לאגם